

Merkblatt SIA 500-001

Öffentlich zugängliche Bauten Erschliessung

3.1 Grundsätze


3.1.1

Alle Haupteingänge müssen *hindernisfrei* gestaltet sein.


Es ist *bedingt zulässig*, Bauten ausschliesslich über einen Nebeneingang *hindernisfrei* zu erschliessen; dabei sind konzeptionelle und dispositive Vorgaben einzuhalten.

3.1.2


Niveaunterschiede müssen stufenlos mit Rampen oder Aufzügen überwindbar sein

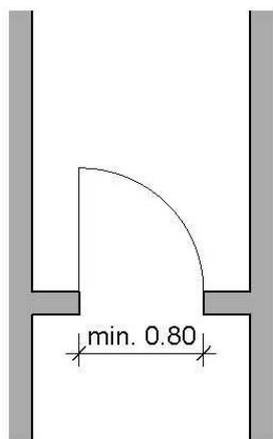

Türen generell

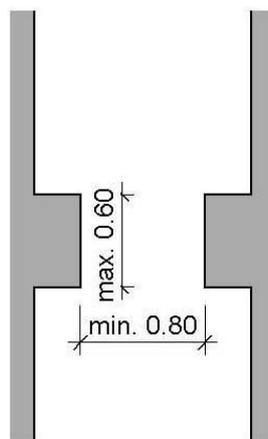

Durchgänge
bis 60 cm Breite

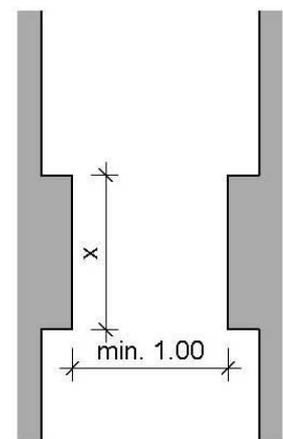

Durchgänge
bis 2.00m Länge

3.3.4 Türbedienung

Manuell bediente Türen: Drücker in gut fassbarer Grösse und Form, Knauf und Muschelgriff sind nicht zulässig

Manuell bediente Türen *vorzugsweise* ohne Türschliesser, Kraft zum Öffnen der Türen max. 30 N

Türbedienung *vorzugsweise* automatisiert, *vorzugsweise* als Schiebetüre ausgebildet


3.3.5 Windfänge

3.3.5.1

Mindestens 1,40 m x 1,40 m gross

3.3.5.2

Abstand zwischen den Schwenkbereichen von Türflügeln mindestens 0,60 m

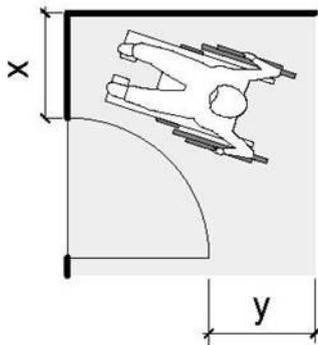

Die Bedingungen $x = \text{min. } 0,60 \text{ m}$ / $x + y = \text{min. } 1,20 \text{ m}$ sind einzuhalten, auch wenn die Türen automatisiert sind